检测报告

委托单位 ： 浙江海利得新材料股份有限公司

委托单位地址 ： 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区听潮路 2 号

以下检测之样品及样品信息由委托方所提供并确认

样品名称 ： Sample 2

样品材质 ： PVC

样品批号 ： /

接样日期 ： 2019-09-23

检测周期 ： 2019-09-23～2019-11-25

检测项目 ： 详见下一页

检测结果 ： 详见下一页

编制： 文亮 **审核：**

批准： **日期：** 2019-11-26

上海微谱化工技术服务有限公司 检测专用章

上海微谱化工技术服务有限公司

检测报告

1.检测项目：拉伸测试

检测依据：GB/T 528-2009&GB 12952-2011

检测条件：

试样规格：1 型

标距：25mm

检测速度：250 mm/min

实验室环境条件：（23±2）℃，（50±5）%RH

检测结果：

1）耐碱条件：饱和 $Ca(OH)_2$ 溶液；室温：（23±2）℃；28 天

检测项目		检测结果	
横向	拉伸强度	常态	101MPa
		耐碱后	104MPa
	拉断伸长率	常态	18.1%
		耐碱后	16.3%
纵向	拉伸强度	常态	97.0MPa
		耐碱后	93.6MPa
	拉断伸长率	常态	20.9%
		耐碱后	21.0%

本页结束

检测报告

2）耐酸条件：（5±1）%H_2SO_4溶液；室温：（23±2）℃; 28 天

检测项目		检测结果	
横向	拉伸强度	常态	101MPa
		耐酸后	110MPa
	拉断伸长率	常态	18.1%
		耐酸后	18.2%
纵向	拉伸强度	常态	97.0MPa
		耐酸后	97.1MPa
	拉断伸长率	常态	20.9%
		耐酸后	23.2

本页结束

检测报告

样品照片:

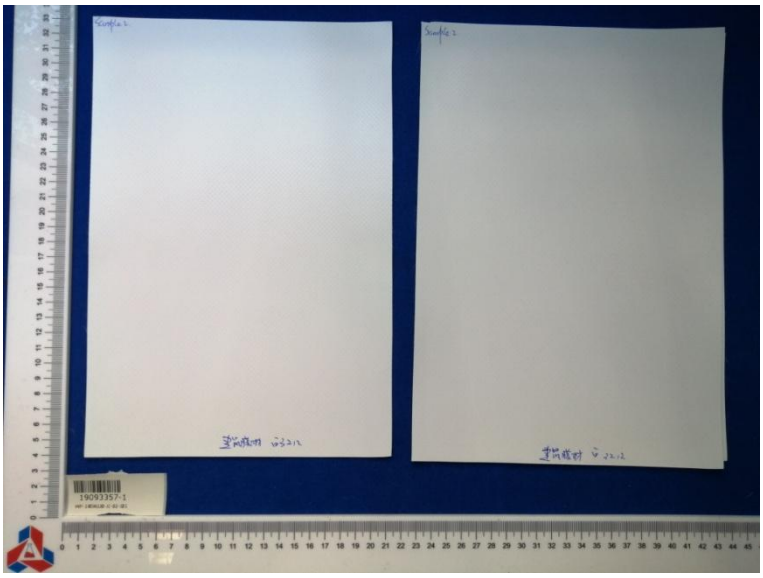

报告结束

声明：

1.报告若未加盖“检测专用章”或编制人、审核人、批准人未全部签字，一律无效。
2.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
3.报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检测专用章”视为无效。
4.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
5.本报告结果仅对本次受测样品负责。本报告结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。