

检测报告

报告编号: WP-19096130-JC-02Cn

页码: 1 / 4

委托单位 : 浙江海利得新材料股份有限公司

委托单位地址 : 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区听潮路 2 号

以下检测之样品及样品信息由委托方所提供并确认

样品名称 : Sample 2

样品材质 : PVC

样品批号 : /

接样日期 : 2019-09-23

检测周期 : 2019-09-23~2019-11-25

检测项目 : 详见下一页

检测结果 : 详见下一页

编制:

文亮

审核:

王通

批准:

肖婉艳

日期:

2019-11-26



上海微谱化工技术服务有限公司

检测报告

报告编号: WP-19096130-JC-02Cn

页码: 2 / 4

1.检测项目: 拉伸测试

检测依据: GB/T 528-2009&GB 12952-2011

检测条件:

试样规格: 1 型

标距: 25mm

检测速度: 250 mm/min

实验室环境条件: $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$, $(50\pm 5)\% \text{RH}$

检测结果:

1) 耐碱条件: 饱和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液; 室温: $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$; 28 天

检测项目		检测结果	
横向	拉伸强度	常态	101MPa
		耐碱后	104MPa
	拉断伸长率	常态	18.1%
		耐碱后	16.3%
纵向	拉伸强度	常态	97.0MPa
		耐碱后	93.6MPa
	拉断伸长率	常态	20.9%
		耐碱后	21.0%

本页结束

检测报告

报告编号: WP-19096130-JC-02Cn

页码: 3 / 4

2) 耐酸条件: (5±1) %H₂SO₄ 溶液; 室温: (23±2) °C; 28 天

检测项目		检测结果	
横向	拉伸强度	常态	101MPa
		耐酸后	110MPa
	拉断伸长率	常态	18.1%
		耐酸后	18.2%
纵向	拉伸强度	常态	97.0MPa
		耐酸后	97.1MPa
	拉断伸长率	常态	20.9%
		耐酸后	23.2


*** 本页结束 ***

检测报告

报告编号: WP-19096130-JC-02Cn

页码: 4 / 4

样品照片:

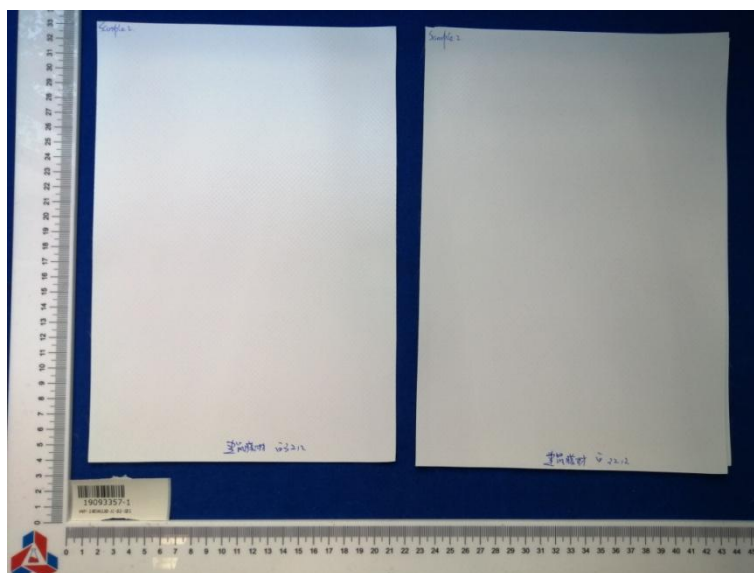

报告结束

声明:

- 1.报告若未加盖“检测专用章”或编制人、审核人、批准人未全部签字,一律无效。
- 2.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 3.报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检测专用章”视为无效。
- 4.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 5.本报告结果仅对本次受测样品负责。本报告结果仅供客户内部使用,对社会不具有证明作用。
- 6.委托方对样品及其相关信息的真实性负责。